


日本での平均的なエア어漏れ率は30%近いと言われています
37KWのコンプレッサーで年間約**170万円の電氣代の損失**です

参考グンゼ社HP等各所 <https://www.gunze.co.jp/engineering/energy-saving/factory/>
損失の試算 37KW×25円/KWH×24時間×365日×30%=243万円×稼働率70%=170万円

↓全自動でこれらが分かります！

↓改善度に応じて■が減ります

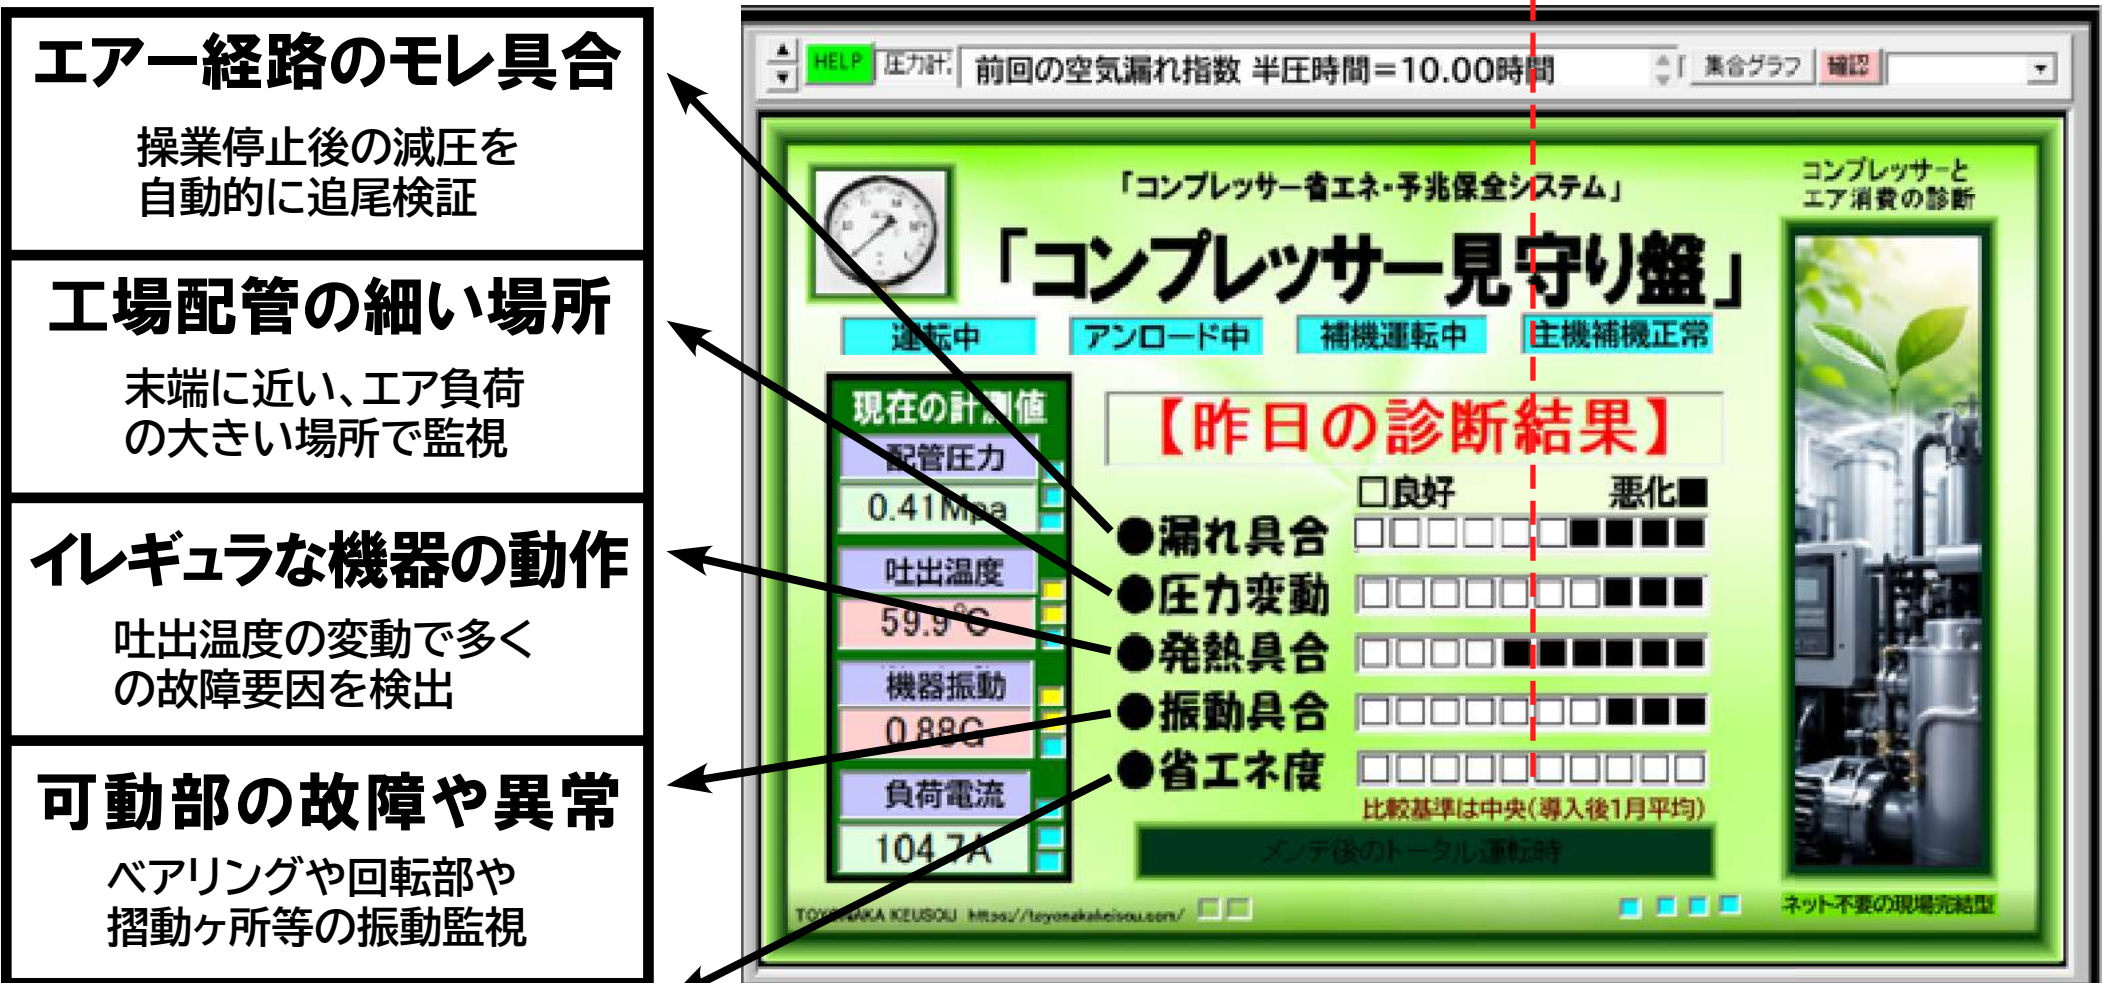

更に负荷電流(=電力)の組合せ管理で電氣代、CO2削減や予知メンテ情報の取得